ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

моноблоки и сплит-системы АСК



АСК – ФОКУС НА КАЧЕСТВО

тел.: 8 (843) 212-23-10, 8 (800) 333-65-88

www.askholod.ru

Производственная компания «АСК-ХОЛОД» в 2016 году запустила собственную линию производства холодильных сплит-систем и моноблоков, а также промышленных холодильных агрегатов.

Линейка сплит-систем и моноблоков полностью заменяет аналоги других существующих на российском и европейском рынке заводов-изготовителей. Широкий выбор комплектации дополнительными опциями положительно выделяет оборудование АСК среди других. Строгий контроль на всех этапах производства и использование комплектующих исключительно высокого качества дает нам право говорить о безопасности и надежности нашей продукции.

Для удовлетворения требований каждого покупателя, мы разработали несколько типов моноблоков и сплит-систем АСК:

➔ СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ АСК

Разработана с учетом современных требований к защите и надежности холодильного оборудования.
Режим эксплуатации от +40°С до -40°С наружного воздуха при применении соответствующих опций

➔ ЭКОНОМ-СЕРИЯ АСК ЭКО

Линейка со сниженной стоимостью благодаря упрощенной комплектации. Самые компактные габариты наружных блоков среди аналогов, при этом имеет в составе полноразмерный ламельно-трубчатый конденсатор.
Режим эксплуатации от +30°С до -10°С наружного воздуха.
Ограничена моделями с 1фазными компрессорами (1 и 2 габарит).

➔ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНАЯ СЕРИЯ АСК-П

Создана для удобства эксплуатации, монтажа и обслуживания в любых условиях, в том числе в условиях ограниченного пространства. Комплектация сплит-систем данной серии не отличается от стандартной серии и отвечает всем требованиям надежности и защиты.
Режим эксплуатации от +40°С до -40°С наружного воздуха при применении соответствующих опций.

Стандартная серия АСК



Эконом-серия АСК ЭКО



Напольно-потолочная серия АСК-п



МОНОБЛОКИ
стандартной серии, серии ЭКО, напольно-потолочной серии

МОНОБЛОК — холодильная установка, выполненная в виде единого блока, испарительная часть (воздухоохладитель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок – снаружи.

Моноблок устанавливается на холодильную камеру из теплоизоляционных сэндвич-панелей толщиной не более 150 мм. При установке на холодильную камеру, выполненную из сэндвич-панелей толщиной 80 мм, рекомендуется под компрессорно-конденсаторый блок тяжелых моноблоков (4 и 5 габарита) устанавливать подставку.



Стандартная серия АСК



Эконом-серия АСК ЭКО



Напольно-потолочная серия АСК-п

Базовая комплектация моноблоков АСК

НАИМЕНОВАНИЕ	стандартная серия	серии ЭКО	напольно-потолочная серия
Корпус из оцинкованной стали с белым полимерным покрытием в защитной пленке	+	+	порошко-вая покр.
Компрессор поршневой герметичный Tecumseh (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)	+	+	+
Конденсатор и испаритель ребристо-трубный (ламельный) (Россия): материал трубы – медь, ребер – алюминиевый сплав	+	+	+
Система автоматики представляет собой микропроцессорный контроллер Ridan / Eliwell / Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества), обеспечивающий работу холодильной установки по программе пользователя	+	+	+
Оттайка автоматическая. Нагрев испарителя и поддона производится ТЭНами	+	+	+
В дренажный шланг слива установлен ПЭН, исключающий замерзание трубки 3 метра	+	1,5 м	+
Докипатель для моделей 1, 2, 3 габарита	+	+	+
Фильтр-осушитель	+	+	+
Капиллярная трубка (на моделях 1, 2 и 3 габарита) или ТРВ с расширительной вставкой (на моделях 4 и 5 габарита)	+	+	+
Вводной автомат	+	+	+
Магнитный пускатель на включение компрессора (может быть заменен по усмотрение производителя на аналог)	+	-	+
Магнитный пускатель на включение электрооттайки (на моделях от 2 габарита и выше)	+	-	+
Реле высокого давления – на моделях 1 габарита (для установок с 1 фазным компрессором). Реле высокого и низкого давления - для моделей с 3-х фазным компрессором	+	-	+
Осевые вентиляторы повышенной производительности	+	+	+
Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85 мм	+	+	+
Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5 мм²	+	+	+
Кнопка включения установки	+	+	+
Монитор напряжения на моделях 3, 4 и 5 габарита	+	-	+
Ресивер жидкого хладагента на моделях 4 и 5 габарита	+	-	+
Соленоидный вентиль + смотровое стекло на жидкостной линии на моделях 4 и 5 габарита	+	-	+
Выносной пульт управления « Р »	+	-	+
Реле давления для включения / отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации для моделей 4 и 5 габарита (является компонентом зимнего комплекта W2)	+	-	+

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ МОНОБЛОКОВ

стандартной серии / серии ЭКО / напольно-потолочной серии

Модель	Габаритные размеры упаковки, мм (ГхШхВ)	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габаритные размеры моноблока / компрессорно-конденсаторного блока, мм (ГхШхВ)	Компрессор*	Конденсатор: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Воздухоохладитель: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Длина струи воздуха, м	Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя, м³/час
Среднетемпературные моноблоки серии АСК Стандарт									
МС-12	1010x650x1050	44	95	880x460x800 / 350x460x800	CAE 9460 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МС-13	1010x650x1050	45	96	880x460x800 / 350x460x800	CAJ 9510 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МС-20	1010x950x1050	61	121	880x760x800 / 350x760x800	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МС-21	1010x950x1050	65	125	880x760x800 / 350x760x800	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МС-22	1010x950x1050	68	128	880x760x800 / 350x760x800	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МС-31	1230x900x1160	78	163	1065x760x910 / 430x760x910	TFH 4522 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
МС-32	1230x900x1160	87	165	1065x760x910 / 430x760x910	TFH 4531 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
Среднетемпературные моноблоки серии АСК ЭКО									
МС-12 ЭКО	1010x650x900	43	84	880x460x630 / 350x460x630	CAE 9460 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МС-13 ЭКО	1010x650x900	44	85	880x460x630 / 350x460x630	CAJ 9510 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МС-20 ЭКО	1010x950x900	58	110	880x760x630 / 350x760x630	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МС-21 ЭКО	1010x950x900	64	114	880x760x630 / 350x760x630	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МС-22 ЭКО	1010x950x900	67	117	880x760x630 / 350x760x630	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
Среднетемпературные моноблоки серии АСК-п									
МСп-12	680x650x1080	60	105	640x517x830 / 640x517x455	CAE 9460 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МСп-13	680x650x1080	51	106	640x517x830 / 640x517x455	CAJ 9510 Z	2,8 /5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МСп-20	720x950x1130	79	122	640x817x830 / 640x817x455	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МСп-21	720x950x1130	84	126	640x817x830 / 640x817x455	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МСп-22	720x950x1130	87	129	640x817x830 / 640x817x455	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МСп-31	745x950x1380	87	160	640x817x1060 / 640x817x555	TFH 4522 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
МСп-32	745x950x1380	95	166	640x817x1060 / 640x817x555	TFH 4531 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600

*** производитель может изменить компрессор на аналогичный по производительности другой марки без ухудшения характеристик**

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МОНОБЛОКОВ

стандартной серии / серии ЭКО / напольно-потолочной серии

Модель	Габаритные размеры упаковки, мм (ГхШхВ)	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габаритные размеры моноблока / компрессорно-конденсаторного блока, мм (ГхШхВ)	Компрессор*	Конденсатор: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Воздухоохладитель: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Длина струи воздуха, м	Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя, м³/час
Низкотемпературные моноблоки серии АСК Стандарт									
МН-12	1010x650x1050	55	105	880x460x800 / 350x460x800	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МН-13	1010x650x1050	55	106	880x460x800 / 350x460x800	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МН-21	1010x950x1050	68	128	880x760x800 / 350x760x800	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МН-22	1010x950x1050	79	139	880x760x800 / 350x760x800	TFH 2480 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МН-23	1010x950x1050	79	140	880x760x800 / 350x760x800	TFH 2511 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МН-31	1230x900x1160	87	163	1065x760x910 / 430x760x910	TFH 2511 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
МН-32	1230x900x1160	100	176	1065x760x910 / 430x760x910	TAG 2516 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
Низкотемпературные моноблоки серии АСК ЭКО									
МН-12 ЭКО	1010x650x900	53	93	880x460x630 / 350x460x630	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МН-13 ЭКО	1010x650x900	53	94	880x460x630 / 350x460x630	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МН-21 ЭКО	1010x950x900	67	118	880x760x630 / 350x760x630	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
Низкотемпературные моноблоки серии АСК-п									
МНп-12	680x650x1080	68	115	640x517x830 / 640x517x455	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МНп-13	680x650x1080	68	116	640x517x830 / 640x517x455	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
МНп-21	720x950x1130	87	131	640x817x830 / 640x817x455	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МНп-22	720x950x1130	98	137	640x817x830 / 640x817x455	TFH 2480 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МНп-23	720x950x1130	98	138	640x817x830 / 640x817x455	TFH 2511 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
МНп-31	745x950x1380	87	168	640x817x1060 / 640x817x555	TFH 2511 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
МНп-32	745x950x1380	101	181	640x817x1060 / 640x817x555	TAG 2516 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600

*** производитель может изменить компрессор на аналогичный по производительности другой марки без ухудшения характеристик**

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМА — холодильная установка состоящая из 2-х блоков: компрессорно-конденсаторного, который размещается снаружи холодильной камеры, и воздухоохладителя внутри камеры.

С помощью теплоизолированных медных трубок, по которым циркулирует хладагент, и выводится конденсат, а также кабеля питания управления, два блока соединены между собой.

Стандартная серия АСК



Эконом-серия АСК ЭКО



Напольно-потолочная серия АСК-п



Базовая комплектация сплит-систем АСК

НАИМЕНОВАНИЕ	стандартная серия	серии ЭКО	напольно-потолочная серия
Корпус из оцинкованной стали с белым полимерным покрытием в защитной пленке	+	+	порошко-вая покр.
Компрессор поршневой герметичный Tecumseh (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)	+	+	+
Конденсатор и испаритель ребристо-трубный (ламельный) (Россия): материал трубы – медь, ребер – алюминиевый сплав	+	+	+
Система автоматики представляет собой микропроцессорный контроллер Ridan / Eliwell / Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества), обеспечивающий работу холодильной установки по программе пользователя	+	+	+
Оттайка автоматическая. Нагрев испарителя и поддона производится ТЭНами	+	+	+
В дренажный шланг слива установлен ПЭН, исключающий замерзание трубки 3 метра	+	1,5 м	+
Докипатель для моделей 1, 2, 3 габарита	+	+	+
Фильтр-осушитель	+	+	+
Капиллярная трубка (на моделях 1, 2 и 3 габарита) или ТРВ с расширительной вставкой (на моделях 4 и 5 габарита)	+	+	+
Вводной автомат	+	+	+
Магнитный пускатель на включение компрессора (может быть заменен по усмотрение производителя на аналог)	+	-	+
Магнитный пускатель на включение электрооттайки (на моделях от 2 габарита и выше)	+	-	+
Реле высокого давления – на моделях 1 габарита (для установок с 1 фазным компрессором). Реле высокого и низкого давления - для моделей с 3-х фазным компрессором	+	-	+
Осевые вентиляторы повышенной производительности	+	+	+
Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85 мм	+	+	+
Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5 мм²	+	+	+
Кнопка включения установки	+	+	+
Монитор напряжения на моделях 3, 4 и 5 габарита	+	-	+
Ресивер жидкого хладагента на моделях 4 и 5 габарита	+	-	+
Соленоидный вентиль + смотровое стекло на жидкостной линии на моделях 4 и 5 габарита	+	-	+
Выносной пульт управления « Р »	+	-	+
Сплит-системы комплектуются выносным пультом управления с контроллером Ridan (Carel)	-	+	+
Реле давления для включения / отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации для моделей 4 и 5 габарита (является компонентом зимнего комплекта W2)	+	-	+

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОЙ СЕРИИ (ССп и СНп)

Специалисты нашей компании разработали новую линейку сплит-систем – напольно-потолочную серию.
Она создана для удобства эксплуатации, монтажа и обслуживания в любых условиях, в том числе в условиях ограниченного пространства.
Комплектация сплит-систем данной серии не отличается от стандартной серии и отвечает всем требованиям надежности и защиты. Комплектующие так же используются только проверенных производителей.
На сплит-системы напольно-потолочной серии возможно установить все опции, указанные на стр. 9 *(ОПЦИИ)*



Серия АСК-п

ЭРГОНОМИЧНЫЙ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОЙ СЕРИИ:



Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на стену холодильной камеры, либо на стену существующего здания на кронштейнах



Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на существующем полу, либо на любом другом твердом ровном покрытии



Монтаж наружного (компрессорно-конденсаторного) блока на потолке холодильной камеры, либо на крыше существующего здания

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ

стандартной серии / серии ЭКО / напольно-потолочной серии

Модель	Габаритные размеры упаковки, мм (ГхШхВ)	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габаритные размеры компрессорно-конденсаторного блока, мм (ГхШхВ)	Габаритные размеры воздухоохладителя, мм (ГхШхВ)	Компрессор*	Конденсатор: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Воздухоохладитель: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Длина струи воздуха, м	Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя, м³/час
Среднетемпературные сплит-системы серии АСК Стандарт										
СС-12	1010x650x1050	45	96	350x460x800	400x434x295	CAE 9460 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СС-13	1010x650x1050	45	97	350x460x800	400x434x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СС-20	1010x950x1050	61	121	350x760x800	400x733x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СС-21	1010x950x1050	65	125	350x760x800	400x733x295	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СС-22	1010x950x1050	68	128	350x760x800	400x733x295	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СС-31	1230x900x1160	78	154	430x840x910	500x730x425	TFH 4522 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
СС-32	1230x900x1160	87	163	430x840x910	500x730x425	TFH 4531 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
СС-41	550x1500x1180 / 700x1350x700	165	292	417x1340x975	570x1160x440	TFH 4540 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СС-42		167	294	417x1340x975	570x1160x440	TAG 4546 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СС-43		167	294	417x1340x975	570x1160x440	TAG 4553 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СС-51	650x1980x1180 / 700x1750x700	232	387	445x1811x975	570x1610x495	TAG 4546 Z	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
СС-52		234	389	445x1811x975	570x1610x495	TAG 4561 Z	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
СС-53			406	445x1811x975	570x1610x495	TAG 4568 Z	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
СС-54			408	445x1811x975	570x1610x495	TAG 4573 Z	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
Среднетемпературные сплит-системы серии АСК ЭКО										
СС-12 ЭКО	1010x650x900	40	83	350x460x630	400x434x295	CAE 9460 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СС-13 ЭКО	1010x650x900	40	84	350x460x630	400x434x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СС-20 ЭКО	1010x950x900	60	113	350x760x630	400x733x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СС-21 ЭКО	1010x950x900	64	117	350x760x630	400x733x295	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СС-22 ЭКО	1010x950x900	67	120	350x760x630	400x733x295	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
Среднетемпературные сплит-системы серии АСК-п										
ССп-12	700x800x930	46	101	640x517x455	400x434x295	CAE 9460 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
ССп-13	700x800x930	48	103	640x517x455	400x434x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
ССп-20	750x1000x1030	65	130	640x817x455	400x733x295	CAJ 9510 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
ССп-21	750x1000x1030	70	135	640x817x455	400x733x295	CAJ 4517 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
ССп-22	750x1000x1030	72	137	640x817x455	400x733x295	CAJ 4519 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
ССп-31	750x1000x1280	86	166	640x817x555	500x730x425	TFH 4522 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
ССп-32	750x1000x1280	94	174	640x817x555	500x730x425	TFH 4531 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
ССп-55	800x1650x1120 / 717x2422x644	400	520	695x1435x915	630x2322x550	YM102E1S	2,8 / 48	6 / 69	14	9500

*** производитель может изменить компрессор на аналогичный по производительности другой марки без ухудшения характеристик**

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ

стандартной серии / серии ЭКО / напольно-потолочной серии

Модель	Габаритные размеры упаковки, мм (ГхШхВ)	Масса нетто, кг	Масса брут-то, кг	Габаритные размеры компрессорно-конден-саторного блока, мм (ГхШхВ)	Габаритные размеры воздухоохладителя, мм (ГхШхВ)	Компрессор*	Конденсатор: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Воздухоохлади-тель: шаг ребер, мм / поверхность, м²	Длина струи воздуха, м	Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя, м³/час
Низкотемпературные сплит-системы серии АСК Стандарт										
СН-12	1010x650x1050	54	105	350x460x800	400x434x295	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СН-13	1010x650x1050	54	106	350x460x800	400x434x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СН-21	1010x950x1050	68	128	350x760x800	400x733x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СН-22	1010x950x1050	79	139	350x760x800	400x733x295	TFH 2480 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СН-23	1010x950x1050	79	141	350x760x800	400x733x295	TFH 2511 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СН-31	1230x900x1160	87	163	430x840x910	500x730x425	TFH 2511 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
СН-32	1230x900x1160	100	176	430x840x910	500x730x425	TAG 2516 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
СН-40	550x1500x1180 / 700x1350x700	175	302	417x1340x975	570x1160x440	TAG 2516 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СН-41		175	302	417x1340x975	570x1160x440	TAG 2522 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СН-42		175	302	417x1340x975	570x1160x440	TAG 2525 Z	2,8 / 27,35	4,0-8,0 / 20,54	10	3600
СН-51	650x1980x1180 + 700x1750x700	242	397	445x1811x975	570x1610x495	YF65E1	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
СН-52		244	399	445x1811x975	570x1610x495	YF72E1	2,8 / 42,95	4,0-8,0 / 35,10	12	5400
Низкотемпературные сплит-системы серии АСК ЭКО										
СН-12 ЭКО	1010x650x900	53	94	350x460x630	400x434x295	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СН-13 ЭКО	1010x650x900	53	95	350x460x630	400x434x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СН-21 ЭКО	1010x950x900	67	118	350x760x630	400x733x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
Низкотемпературные сплит-системы серии АСК-п										
СНп-12	700x800x930	57	112	640x517x455	400x434x295	CAJ 2446 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СНп-13	700x800x930	58	113	640x517x455	400x434x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 5,95	4,0-8,0 / 4,3	5	400
СНп-21	750x1000x1030	72	127	640x817x455	400x733x295	CAJ 2464 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СНп-22	750x1000x1030	83	134	640x817x455	400x733x295	TFH 2480 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СНп-23	750x1000x1030	83	135	640x817x455	400x733x295	TFH 2511 Z	2,8 / 11,05	4,0-8,0 / 8,73	5	800
СНп-31	750x1000x1280	94	179	640x817x555	500x730x425	TFH 2511 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600
СНп-32	750x1000x1280	107	185	640x817x555	500x730x425	TAG 2516 Z	2,8 / 15,07	4,0-8,0 / 13,2	8	1600

*** производитель может изменить компрессор на аналогичный по производительности другой марки без ухудшения характеристик**

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ МОНОБЛОКОВ И СПЛИТ-СИСТЕМ

стандартной серии
серии ЭКО
напольно-потолочной серии

Температура в камере	МС-12/СС-12 МС-12 ЭКО/ СС-12 ЭКО ССп-12 / МСп-12	МС-13/СС-13 МС-13 ЭКО/ СС-13 ЭКО ССп-13 / МСп-13	МС-20/СС-20 МС-20 ЭКО/ СС-20 ЭКО ССп-20 / МСп-20	МС-21/СС-21 МС-21 ЭКО/ СС-21 ЭКО ССп-21 / МСп-21	МС-22/СС-22 МС-22 ЭКО/ СС-22 ЭКО ССп-22 / МСп-22	МС-31/СС-31 ССп-31 / МСп-31	МС-32/СС-32 ССп-32 / МСп-32	СС-41	СС-42	СС-43	СС-51	СС-52	СС-53	СС-54	ССп-55
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20°С									
10°С (Ткип=0°С)	18 м³ 1,55 кВт	28 м³ 2,71 кВт	32 м³ 2,71 кВт	35 м³ 4,09 кВт	40 м³ 4,89 кВт	73 м³ 5,38 кВт	88 м³ 7,64 кВт				197 м³ 11,0 кВт				
5°С (Ткип=-3°С)	14 м³ 1,36 кВт	20 м³ 2,36 кВт	22 м³ 2,36 кВт	26 м³ 3,40 кВт	32 м³ 4,27 кВт	65 м³ 4,62 кВт	79 м³ 6,63 кВт	130 м³ 8,48 кВт			180 м³ 9,99 кВт				
0°С (Ткип=-8°С)	12 м³ 1,09 кВт	16 м³ 1,85 кВт	18 м³ 1,85 кВт	20 м³ 2,81 кВт	28 м³ 3,38 кВт	45 м³ 3,53 кВт	64 м³ 5,19 кВт	100 м³ 6,67 кВт	120 м³ 7,6 кВт	135 м³ 8,56 кВт	160 м³ 7,58 кВт	191 м³ 9,57 кВт	200 м³ 11,08 кВт	209 м³ 11,94 кВт	239 м³ 12,42 кВт
-5°С (Ткип=-13°С)	8 м³ 0,87 кВт	10,7 м³ 1,44 кВт	13 м³ 1,44 кВт	17 м³ 2,07 кВт	25 м³ 2,64 кВт	40 м³ 2,70 кВт	52 м³ 4 кВт	86 м³ 5,17 кВт	106 м³ 5,65 кВт	115 м³ 6,38 кВт	140 м³ 5,62 кВт	170 м³ 7,22 кВт	195 м³ 8,5 кВт	200 м³ 9,2 кВт	230 м³ 10,09 кВт
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30°С									
10°С (Ткип=0°С)	15,8 м³ 1,27 кВт	22 м³ 2,17 кВт	25 м³ 2,17 кВт	30,5 м³ 3,09 кВт	35 м³ 4,06 кВт	70 м³ 4,25 кВт	82 м³ 6,13 кВт	125 м³ 7,84 кВт			180 м³ 9,04 кВт				
5°С (Ткип=-3°С)	11,4 м³ 1,11 кВт	16,4 м³ 1,90 кВт	20 м³ 1,90 кВт	21,5м³ 2,7 кВт	29 м³ 3,54 кВт	55 м³ 3,68 кВт	70 м³ 5,31 кВт	110 м³ 6,83 кВт	130 м³ 7,80 кВт	139 м³ 8,81 кВт	163 м³ 7,69 кВт	223 м³ 9,74 кВт	245 м³ 11,43 кВт	253 м³ 12,28 кВт	275 м³ 13,13 кВт
0°С (Ткип=-8°С)	8,3 м³ 0,90 кВт	12 м³ 1,50 кВт	14 м³ 1,50 кВт	17,3 м³ 2,14 кВт	21,5 м³ 2,73 кВт	37 м³ 3,0 кВт	55 м³ 4,15 кВт	80 м³ 5,38 кВт	100 м³ 5,85 кВт	108 м³ 6,59 кВт	140 м³ 5,8 кВт	171 м³ 7,48 кВт	190 м³ 8,96 кВт	198 м³ 9,6 кВт	230 м³ 10,78 кВт
-5°С (Ткип=-13°С)	5,3 м³ 0,75 кВт	8 м³ 1,17 кВт	10 м³ 1,17 кВт	14 м³ 1,67 кВт	16 м³ 2,17 кВт	30 м³ 2,40 кВт	44 м³ 3,30 кВт	63 м³ 4,14 кВт	85 м³ 4,22 кВт	92 м³ 4,85 кВт	102 м³ 4,23 кВт	122 м³ 5,59 кВт	160 м³ 6,73 кВт	166 м³ 7,31 кВт	199 м³ 8,79 кВт
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40°С									
10°С (Ткип=0°С)	12 м³ 1,00 кВт	18 м³ 1,82 кВт	19 м³ 1,82 кВт	21 м³ 2,58 кВт	32 м³ 3,38 кВт	55 м³ 3,48 кВт	70 м³ 5,1 кВт	100 м³ 6,55 кВт			150 м³ 7,36 кВт	178 м³ 9,31 кВт			
5°С (Ткип=-3°С)	9 м³ 1,00 кВт	13 м³ 1,70 кВт	15 м³ 1,70 кВт	17 м³ 2,40 кВт	25 м³ 3,10 кВт	41 м³ 3,20 кВт	60 м³ 4,71 кВт	90 м³ 6,08 кВт	110 м³ 6,66 кВт	118 м³ 7,53 кВт	135 м³ 6,66 кВт	160 м³ 8,52 кВт	180 м³ 10,15 кВт	185 м³ 10,84 кВт	219 м³ 10,86 кВт
0°С (Ткип=-8°С)	6,5 м³ 0,80 кВт	11 м³ 1,33 кВт	13 м³ 1,33 кВт	15 м³ 1,89 кВт	17 м³ 2,40 кВт	28 м³ 2,50 кВт	45 м³ 3,63 кВт	68 м³ 4,75 кВт	85 м³ 4,95 кВт	96 м³ 5,64 кВт	108 м³ 4,95 кВт	130 м³ 6,48 кВт	145 м³ 7,80 кВт	151 м³ 8,30 кВт	190 м³ 8,93 кВт
-5°С (Ткип=-13°С)	3 м³ 0,63 кВт	5 м³ 1,04 кВт	7 м³ 1,04 кВт	11 м³ 1,50 кВт	14 м³ 1,80 кВт	20 м³ 1,95 кВт	38 м³ 2,71 кВт	55 м³ 3,60 кВт	70 м³ 3,60 кВт	80 м³ 4,07 кВт	83 м³ 3,60 кВт	103 м³ 4,76 кВт	120 м³ 5,83 кВт	130 м³ 6,32 кВт	165 м³ 7,3 кВт

Таблица подбора носит информационный характер и не является основанием для окончательного выбора холодильной установки. Выбор холодильной установки производится специалистом путем теплотехнических расчетов и сравнения их с таблицей подбора.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МОНОБЛОКОВ И СПЛИТ-СИСТЕМ

стандартной серии
серии ЭКО
напольно-потолочной серии

Температура в камере	МН-12/СН-12 МН-12 ЭКО / СН-12 ЭКО СНп-12 / МНп-12	МН-13/СН-13 МН-13 ЭКО / СН-13 ЭКО СНп-13 / МНп-13	МН-21/СН-21 МН-21 ЭКО / СН-21 ЭКО СНп-21 / МНп-21	МН-22/СН-22 СНп-22 / МНп-22	МН-23/СН-23 СНп-23 / МНп-23	МН-31/СН-31 СНп-31 / МНп-31	МН-32/СН-32 СНп-32 / МНп-32	СН-40 / СНп-40	СН-41 / СНп-41	СН-42 / СНп-42	СН-51 / СНп-51	СН-52 / СНп-52
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20°С						
-10°С (Ткип=-18°С)	15 м³ 1,60 кВт	17 м³ 2,07 кВт	22 м³ 2,07 кВт	35 м³ 2,99 кВт	37 м³ 4,31 кВт	70,5 м³ 4,31 кВт	94 м³ 6,10 кВт	120 м³ 6 кВт				
-15°С (Ткип=-23°С)	11 м³ 1,25 кВт	12 м³ 1,60 кВт	18 м³ 1,60 кВт	25 м³ 2,33 кВт	29 м³ 3,27 кВт	46 м³ 3,27 кВт	67,9 м³ 4,54 кВт	75 м³ 4,54 кВт	87 м³ 5,78 кВт	100 м³ 6,30 кВт	170 м³ 10,50 кВт	200 м³ 13,80 кВт
-18°С (Ткип=-25°С)	8,5 м³ 1,12 кВт	9 м³ 1,44 кВт	14 м³ 1,44 кВт	16 м³ 2,19 кВт	20 м³ 2,93 кВт	39,3 м³ 2,93 кВт	58 м³ 4,01 кВт	66 м³ 4,01 кВт	80 м³ 5,13 кВт	92 м³ 5,62 кВт	160 м³ 9,30 кВт	195 м³ 12,30 кВт
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30°С						
-10°С (Ткип=-18°С)	11 м³ 1,28 кВт	14 м³ 1,64 кВт	18 м³ 1,64 кВт	25 м³ 2,49 кВт	27 м³ 3,37 кВт	40 м³ 3,37 кВт	67 м³ 4,69 кВт	100 м³ 5,2 кВт	135 м³ 6,40 кВт		230 м³ 11 кВт	
-15°С (Ткип=-23°С)	7,9 м³ 0,98 кВт	9,3 м³ 1,27 кВт	14 м³ 1,27 кВт	18 м³ 1,82 кВт	27,5 м³ 2,49 кВт	31 м³ 2,49 кВт	47,5 м³ 3,42 кВт	55 м³ 3,40 кВт	75 м³ 4,40 кВт	85 м³ 4,88 кВт	135 м³ 8,60 кВт	170 м³ 10,20 кВт
-18°С (Ткип=-25°С)	6,3 м³ 0,87 кВт	7 м³ 1,13 кВт	12 м³ 1,13 кВт	14,7 м³ 1,61 кВт	18 м³ 2,19 кВт	29,5 м³ 2,19 кВт	36 м³ 2,98 кВт	45 м³ 2,98 кВт	60 м³ 3,91 кВт	75 м³ 4,34 кВт	120 м³ 7,6 кВт	135 м³ 9,00 кВт
-25°С (Ткип=-32°С)	3 м³ 0,55 кВт	3,9 м³ 0,73 кВт	4,5 м³ 0,73 кВт	6 м³ 1,00 кВт	8 м³ 1,32 кВт	9 м³ 1,32 кВт	11,5 м³ 1,71 кВт	26 м³ 1,71 кВт	32 м³ 2,38 кВт	35 м³ 2,68 кВт	60 м³ 4,9 кВт	80 м³ 6,8 кВт
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40°С						ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40°С						
-10°С (Ткип=-18°С)	7 м³ 0,95 кВт	8 м³ 1,25 кВт	12 м³ 1,25 кВт	19 м³ 1,81 кВт	25 м³ 2,49 кВт	35 м³ 2,49 кВт	50 м³ 3,36 кВт					
-15°С (Ткип=-23°С)	3,9 м³ 0,71 кВт	5 м³ 0,93 кВт	10 м³ 0,93 кВт	16 м³ 1,60 кВт	19,5 м³ 2,10 кВт	23 м³ 2,10 кВт	33 м³ 2,36 кВт	40 м³ 2,36 кВт	55 м³ 3,20 кВт	65 м³ 3,59 кВт	100 м³ 6,00 кВт	125 м³ 8,00 кВт
-18°С (Ткип=-25°С)	3 м³ 0,75 кВт	4 м³ 0,98 кВт	8 м³ 0,98 кВт	12 м³ 1,38 кВт	15,5 м³ 1,87 кВт	21,8 м³ 1,87 кВт	25,3 м³ 2,49 кВт	35 м³ 2,49 кВт	50 м³ 2,77 кВт	60 м³ 3,10 кВт	90 м³ 5,20 кВт	115 м³ 7,00 кВт
-25°С (Ткип=-32°С)			3 м³ 0,62 кВт	4 м³ 0,81 кВт	6 м³ 1,09 кВт	7 м³ 1,09 кВт	8,8 м³ 1,37 кВт	12 м³ 1,37 кВт	15 м³ 1,57 кВт	20 м³ 1,79 кВт		

Таблица подбора носит информационный характер и не является основанием для окончательного выбора холодильной установки. Выбор холодильной установки производится специалистом путем теплотехнических расчетов и сравнения их с таблицей подбора.

www.askholod.ru E-mail: info@askholod.ru **тел.: 8 (843) 212-23-10, 8 (800) 333-65-88**

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ТАБЛИЦ ПОДБОРА

Таблицы подбора составлены при следующих условиях*:

- температура кипения хладагента приведена в таблице
- температура конденсации хладагента + 45°С
- температура поступающего продукта отличается от требуемой температуры в холодильной камере не более чем на 5°С
- плотность укладки продукта в камере до 100 м^3 – 250кг/м^3, камеры свыше 100 м^3 или на поддонах – 122 кг/м^3;
- суточный оборот продукта не превышает 10% хранимой массы продукта
- теплоизоляция камеры – сэндвич-панель с наполнителем не менее ППУ 80мм, напыление ППУ 100 мм или пенопласт 150мм (для среднетемпературных агрегатов), сэндвич-панель с наполнителем не менее ППУ 100 мм, напыление ППУ 120 мм или пенопласт 200 мм (для низкотемпературных агрегатов)

Таблица подбора носит информационный характер и не является основанием для окончательного выбора холодильной установки. Выбор холодильной установки производится специалистом путем теплотехнических расчетов и сравнения их с таблицей подбора.

* Примечание: Если Ваши условия не соответствуют указанным, для более точного расчета обратитесь к менеджеру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

стандартной серии / серии ЭКО / напольно-потолочной серии

Температурный режим	Наименование	Холодопроводность, кВт**	Потребляемая мощность, кВт	Хладагент	Количество хладагента, кг***	Напряжение, В-Фаза-Герц	Присоединительные размеры		Мощность оттайки, кВт
							Всасывание, мм	Жидкость, мм	
Среднетемпературные агрегаты (Ткам = -5...+10 °С)	**СПЛИТ-СИСТЕМЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ**								
	CC-11	0,7	0,75	R 404a		220-1-50	10	8	0,75
	CC-12	0,95	0,75	R 404a		220-1-50	10	8	0,75
	CC-13	1,28	0,85	R 404a		220-1-50	10	8	0,75
	CC-20	1,28	1,2	R 404a		220-1-50	10	8	1,2
	CC-21	2,01	1,2	R 404a		220-1-50	10(12*)	8(10*)	1,2
	CC-22	2,57	1,6	R 404a		220-1-50	12	10	1,2
	CC-31	3,09	1,6	R 404a		380-3-50	15(12)	10	1,52
	CC-32	3,89	2,2	R 404a		380-3-50	15	10	1,52
	CC-41	5,1	3,45	R 404a		380-3-50	15 / 18	10	1,89
	CC-42	5,81	3,55	R 404a		380-3-50	22	10	1,89
	CC-43	6,61	3,98	R 404a		380-3-50	22	10	1,89
	CC-51	5,5	3,73	R 404a		380-3-50	22	10	2,82
	CC-52	7,1	4,6	R 404a		380-3-50	22	10	2,82
	CC-53	8,9	5,06	R 404a		380-3-50	22	10	2,82
	CC-54	9,6	5,59	R 404a		380-3-50	28	10	2,82
	CCп-55	10,78	6,3	R 404a		380-3-50	28	12	6,3
	МОНОБЛОКИ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ								
	MC-11	0,7	0,75	R 404a	0,80	220-1-50			
	MC-12	0,95	0,75	R 404a	0,80	220-1-50			
	MC-13	1,28	0,85	R 404a	0,85	220-1-50			
	MC-20	1,28	1,2	R 404a	1,10	220-1-50			
	MC-21	2,01	1,2	R 404a	1,20	220-1-50			
	MC-22	2,57	1,6	R 404a	1,40	220-1-50			
	MC-31	3,09	1,6	R 404a	1,50	380-3-50			
	MC-32	3,89	2,2	R 404a	1,80	380-3-50			
Низкотемпературные агрегаты (Ткам = -10...-25 °С)	**СПЛИТ-СИСТЕМЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ**								
	CH-12	0,79	0,84	R 404a		220-1-50	12	10(8*)	0,75
	CH-13	1,01	1,13	R 404a		220-1-50	12	10	0,75
	CH-21	1,01	1,23	R 404a		220-1-50	12	10	1,2
	CH-22	1,77	1,65	R 404a		380-3-50	15	10	1,2
	CH-23	2,01	1,98	R 404a		380-3-50	15	10	1,2
	CH-31	2,31	1,98	R 404a		380-3-50	15	10	1,52
	CH-32	2,9	2,82	R 404a		380-3-50	15	12	1,52
	CH-40	3	3,22	R 404a		380-3-50	22	10	1,89
	CH-41	3,6	3,89	R 404a		380-3-50	22	10	1,89
	CH-42	4,34	4,3	R 404a		380-3-50	22	12	1,89
	CH-51	7,6	6,54	R 404a		380-3-50	28	12	2,82
	CH-52	9,00	7,25	R 404a		380-3-50	28	12	2,82
	МОНОБЛОКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ								
	MH-12	0,79	0,84	R 404a	0,80	220-1-50			
	MH-13	1,01	1,13	R 404a	0,80	220-1-50			
	MH-21	1,01	1,23	R 404a	1,10	220-1-50			
	MH-22	1,77	1,65	R 404a	1,20	380-3-50			
	MH-23	2,01	1,98	R 404a	1,30	380-3-50			
	MH-31	2,31	1,98	R 404a	1,40	380-3-50			
	MH-32	2,9	2,82	R 404a	1,80	380-3-50			

**Примечание: Холодопроизводительность указана:
- Для среднетемпературных систем: при Ткам=0°С, Тконд=45°С, Токр.ср=30°С;
- Для низкотемпературных систем: при Ткам=-18°С, Тконд=45°С, Токр.ср=30°С.

***Количество фреона для заправки моноблоков указано ориентировочно и регулируется в зависимости от требуемых режимов работы моноблока.

Количество фреона для заправки сплит-систем определяется как доза заправки моноблока аналогичной модели + длина трассы и регулируется во время пуско-наладки специалистом монтажной службы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Температурный режим	Наименование	Сечение питающих проводов	Сечение проводов межблочных* (не поставляется в комплекте)				Дренаж, мм
			от выносного пульта до испарителя Датчики темп-ры ЭКО / Стандарт	от выносного пульта до испарителя ЭКО / Стандарт	от выносного пульта до наруж. блока ЭКО / Стандарт	от наруж. блока до испарителя	
	СПЛИТ-СИСТЕМЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ						
Среднетемпературные агрегаты (Ткам = -5...+10 °С)	CC-11	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x1,5	-	16
	CC-12	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x1,5	-	16
	CC-13	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x1,5	-	16
	CC-20	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 3x0,75	4x1,5 / 4x0,75	3x1,5	16
	CC-21	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 3x0,75	4x1,5 / 4x0,75	3x1,5	16
	CC-22	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 3x0,75	4x1,5 / 4x0,75	3x1,5	16
	CC-31	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x0,75	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CC-32	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x0,75	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CC-41	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-42	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-43	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-51	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-52	5×2.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-53	5×2.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CC-54	5×2.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CCп-55	5×2.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
Низкотемпературные агрегаты (Ткам = -10...-25 °С)	CH-12	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x1,5	-	16
	CH-13	3×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x1,5	-	16
	CH-21	3×1.5 / 5×1.5	3x0,75 / 3x0,75	4x1,5 / 4x1,5	4x1,5 / 4x0,75	3x1,5	16
	CH-22	5×1.5	- / 3x0,75	- / 4x1,5	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CH-23	5×1.5	- / 3x0,75	- / 4x1,5	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CH-31	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x0,75	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CH-32	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x0,75	- / 4x0,75	3x1,5	16
	CH-40	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CH-41	5×1.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CH-42	5×2.5	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CH-51	5×4	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20
	CH-52	5×4	- / 3x0,75	- / 3x1	- / 4x0,75	5x1,5	20

*При применении опции W2 или W4, а также для 4 и 5 габарита добавляется кабель 3×0,75 от соленоидного вентиля.

Для моноблоков диаметр дренажного трубопровода в таблице принимать по маркировкам сплит-систем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- **«Зимний комплект» W0** — предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до минус 30°С (полностью готовый установке, но не установленный на заводе)
  «Зимний комплект» W1 — предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до -30°С
  «Зимний комплект» W2 – предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до -35°С
  «Зимний комплект» W3 — регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (для моделей 3, 4 и 5 габарита)
  «Зимний комплект» W4 — предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до минус 35°С (для моделей 4 и 5 габарита). Для безопасной работы необходимо предварительно включить автомат питания подогрева компрессора не менее 24 ч до запуска работы холодильной установки.

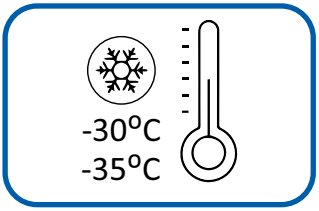

- **Выносной пульт управления «P»** — необходим для установки управления на расстоянии от наружного блока холодильной установки



- **Шумоизоляция корпуса наружного блока «S»** — для снижения уровня шума




- **Запорные вентили** (для сплит-систем), заправка фреоном **«V»** (для 1, 2, 3 габарита)





- **GSM—мониторинг** для удаленного контроля работы холодильной установки **«G»**
- **Защитные функции** — реле давления по высокому и низкому давлению для 1 и 2 габарита **«R»**
- **Трубопровод «T»** (медная труба + теплоизоляция трубопровода)





АСК ВО 11 02.00 СБ / АСК СС 11 01.00 СБ

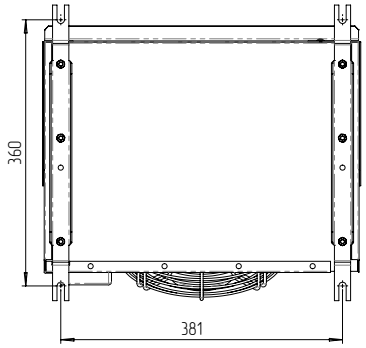


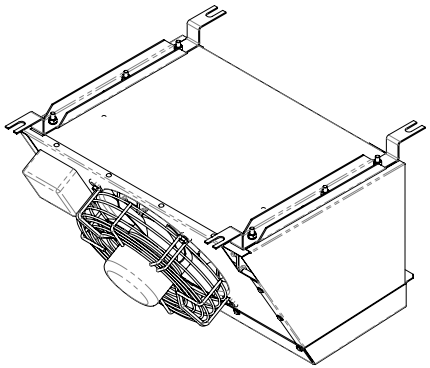


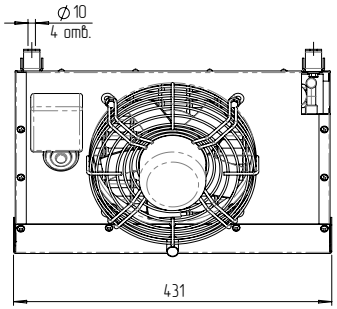


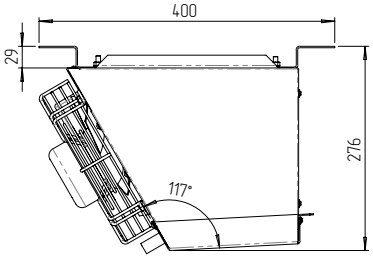

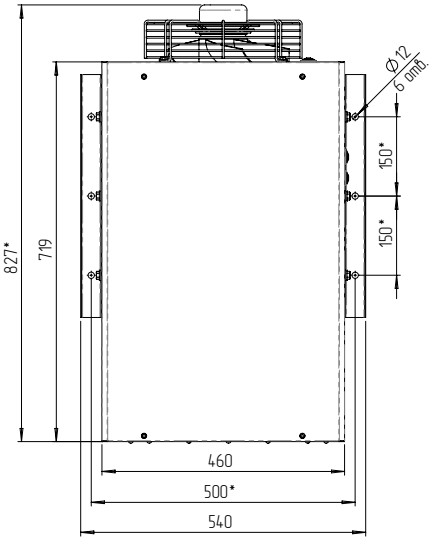




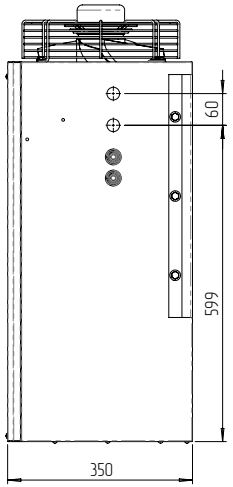


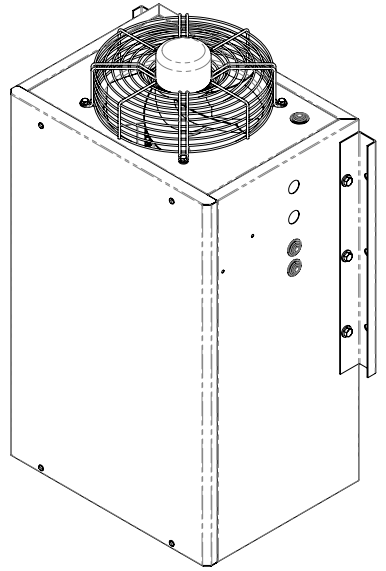



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 11 02.00 СБ / АСК СС 11 ECO 01.00 СБ

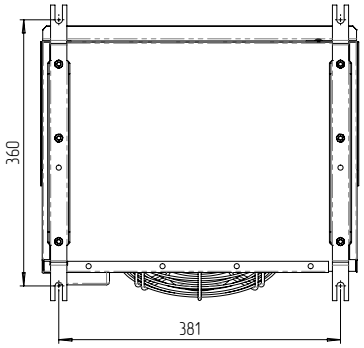


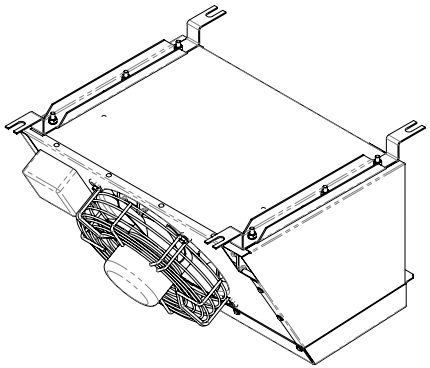


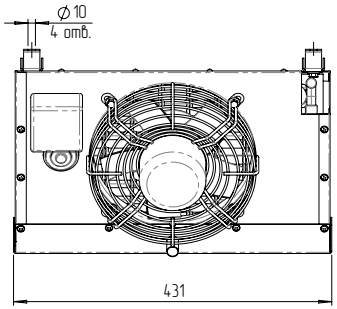


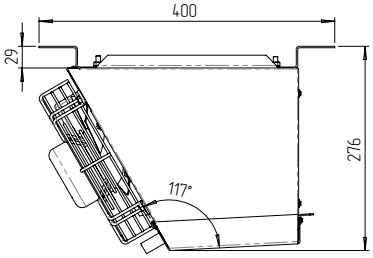


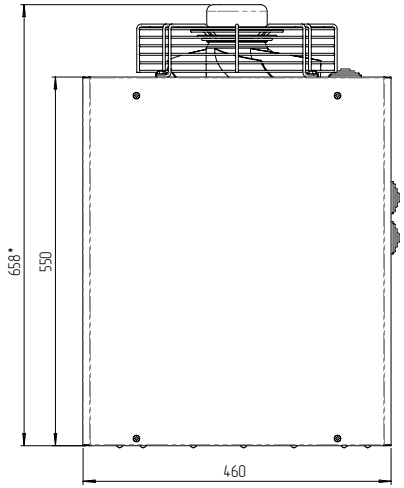

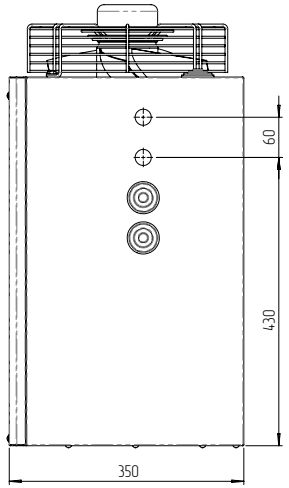

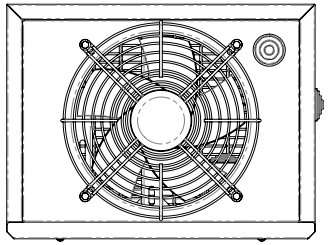


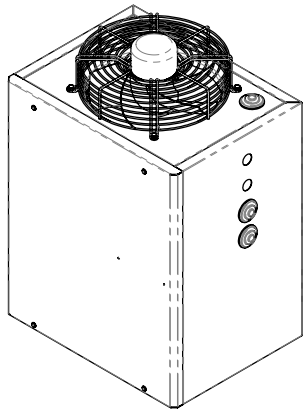


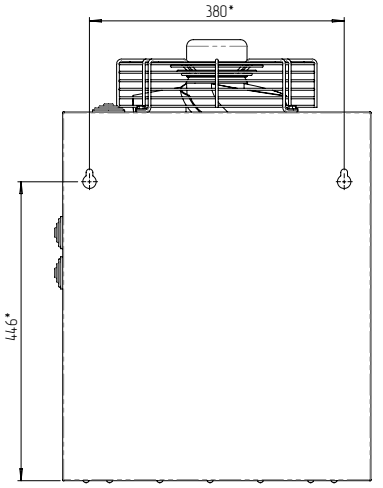



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 21 02.00 СБ / АСК СС 21 01.00 СБ

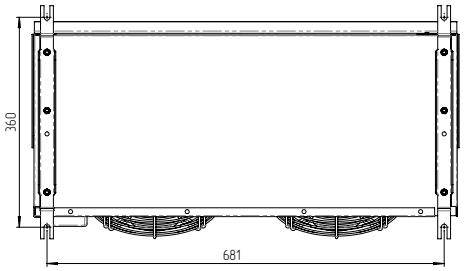


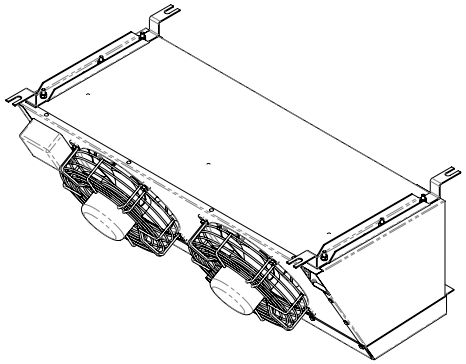


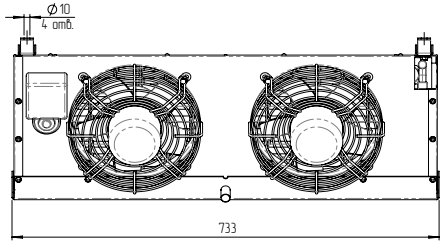




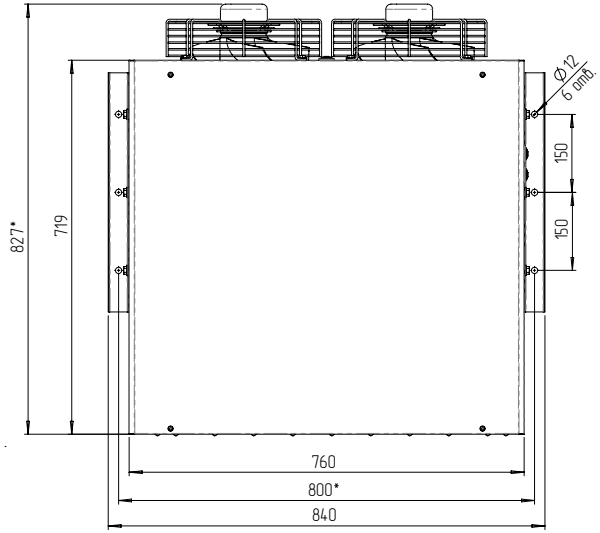

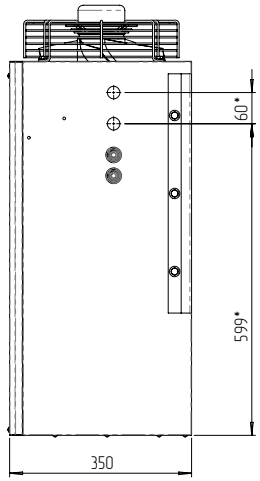


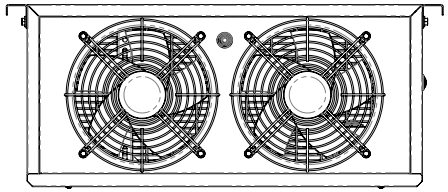


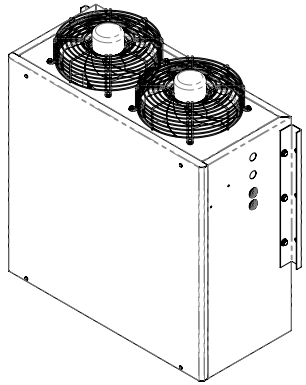



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 21 02.00 СБ / АСК СС 21 ECO 01.00 СБ

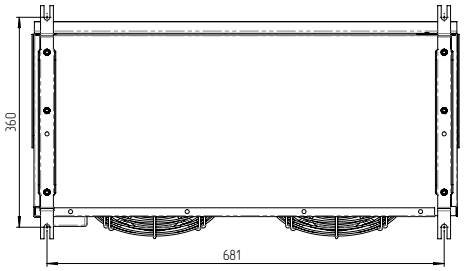


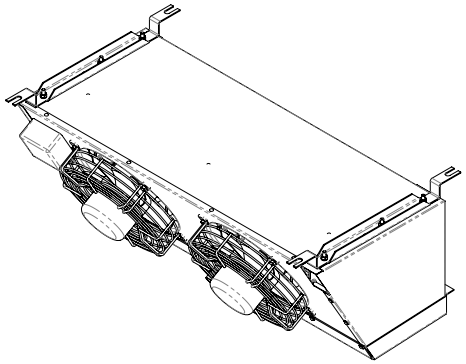


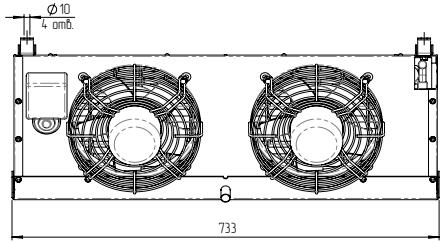





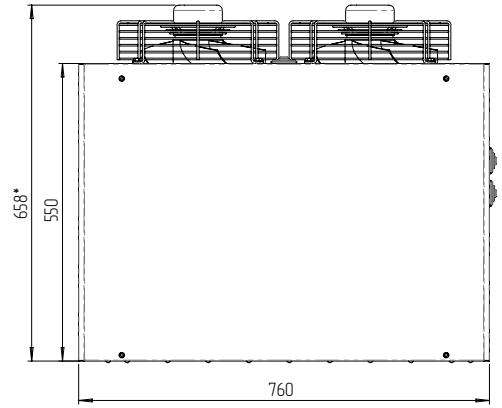

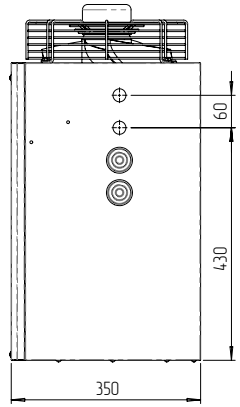

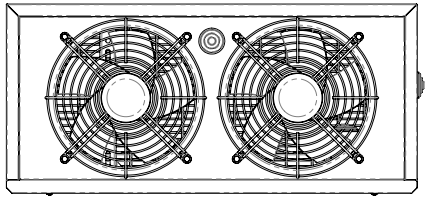


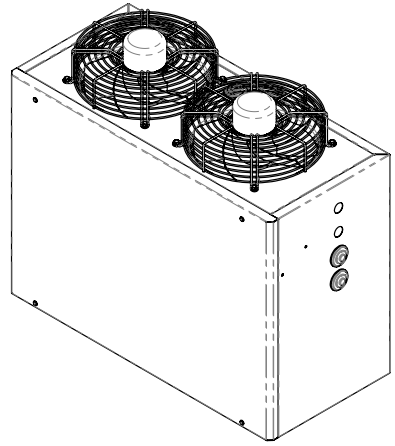


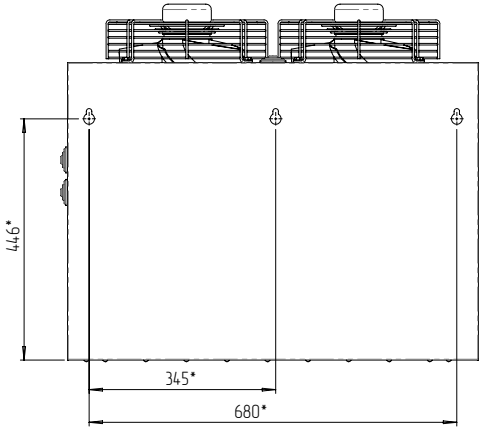



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 31 02.00 СБ / АСК СС 31 00.00 СБ

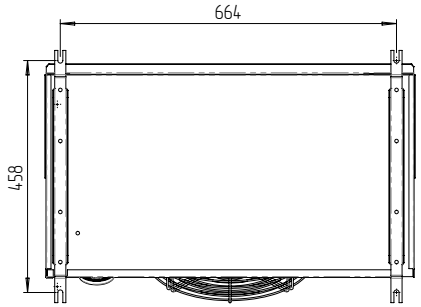


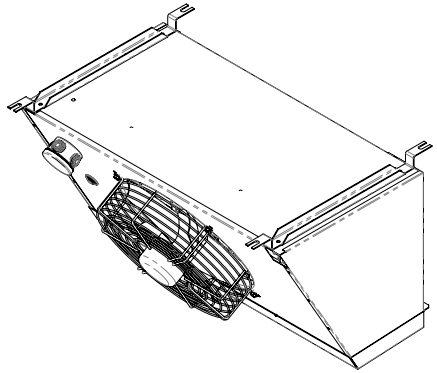


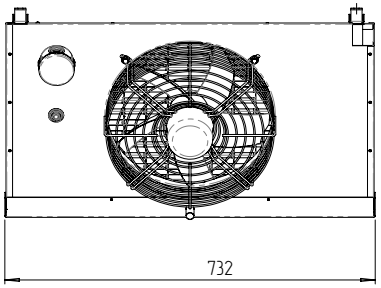


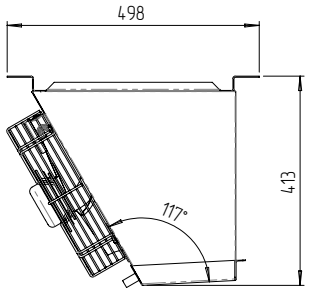

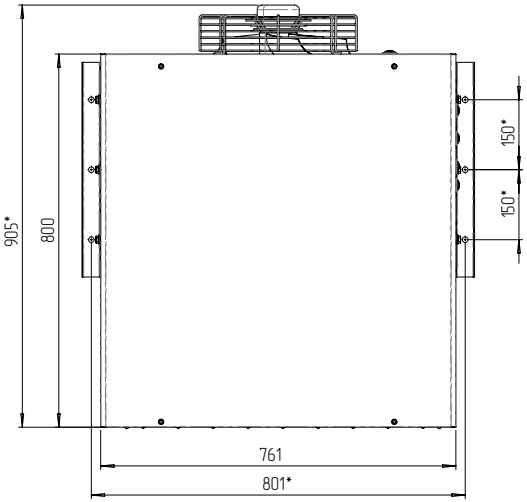

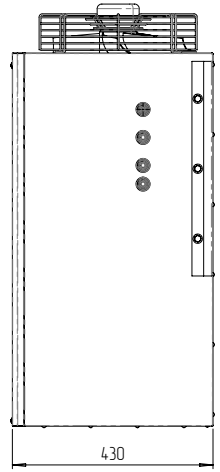


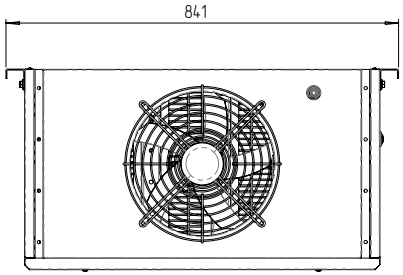


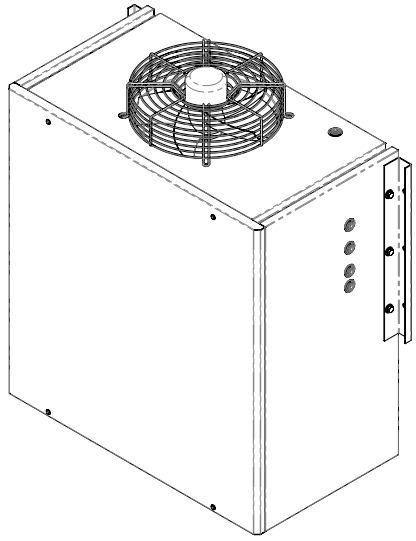



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 41 00.000 СБ / АСК СС 41 00.00 СБ

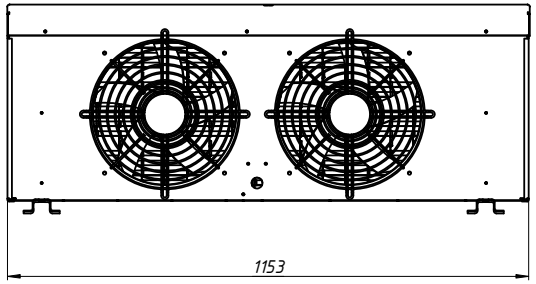





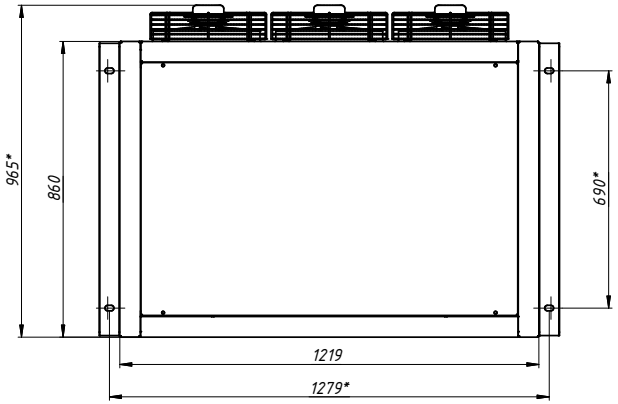


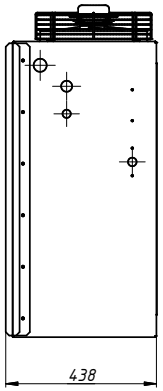

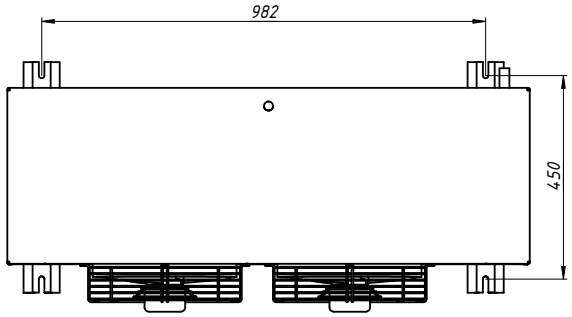

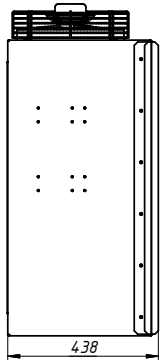


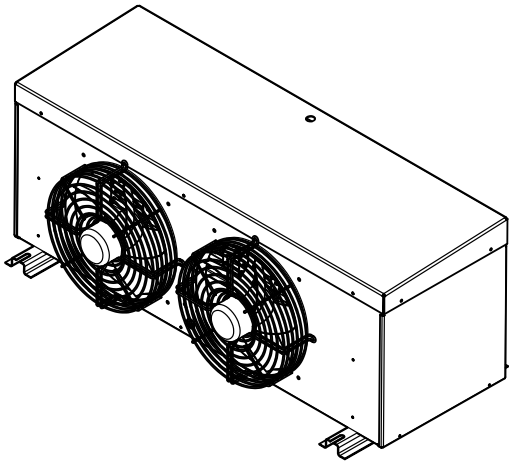


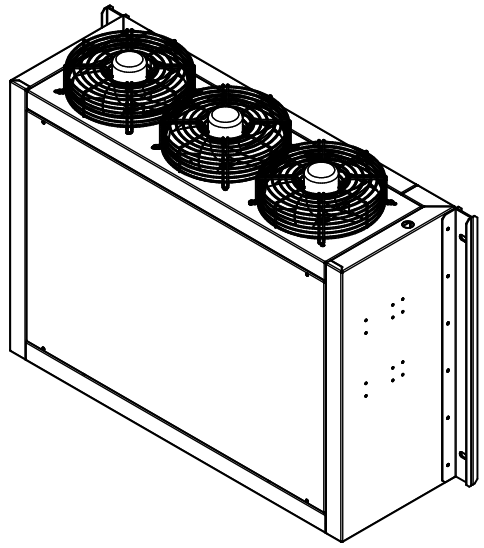



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК ВО 51 00.000 СБ / АСК СС 51 00.000 СБ

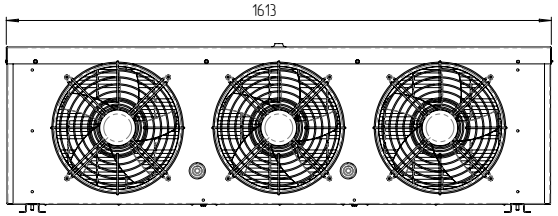





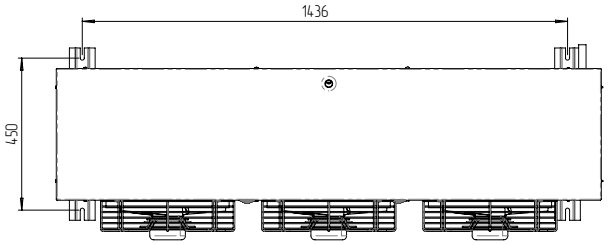


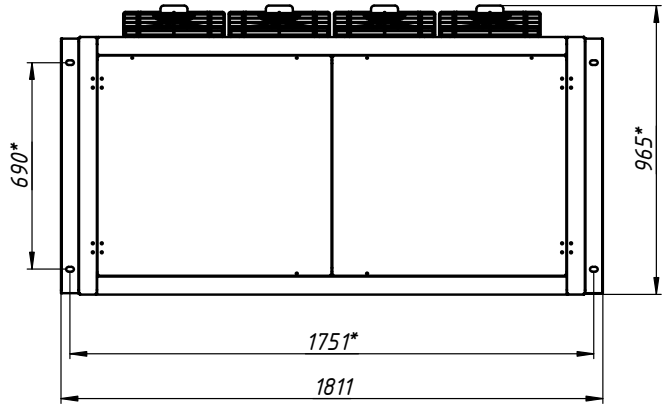

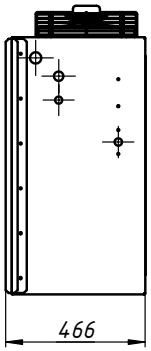

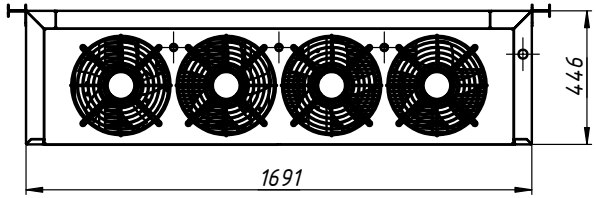


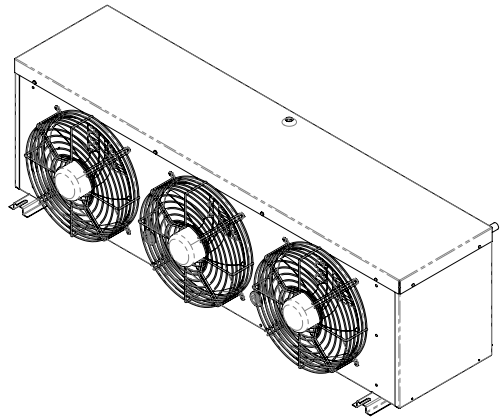


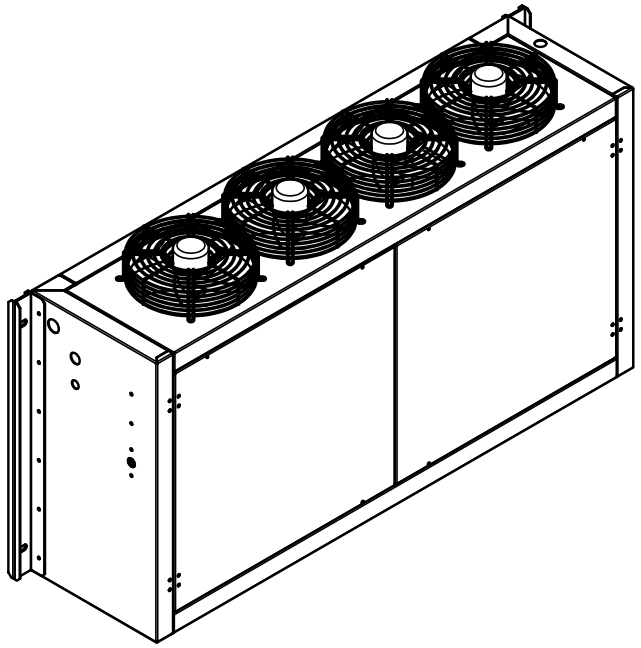


1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК МС 11 00.00 СБ

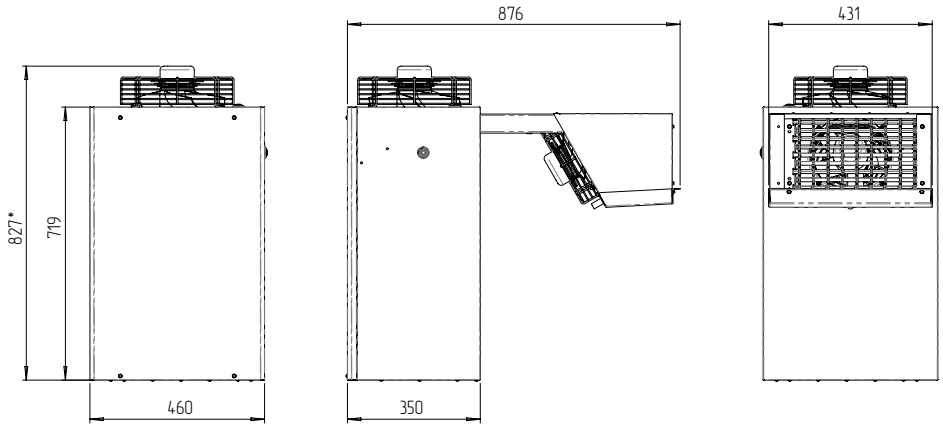

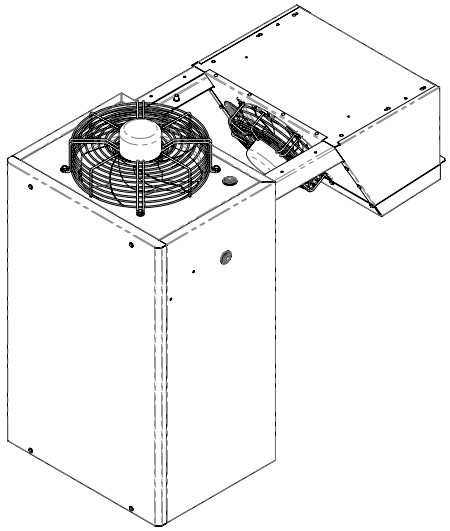


АСК МС 11 ECO 00.00 СБ

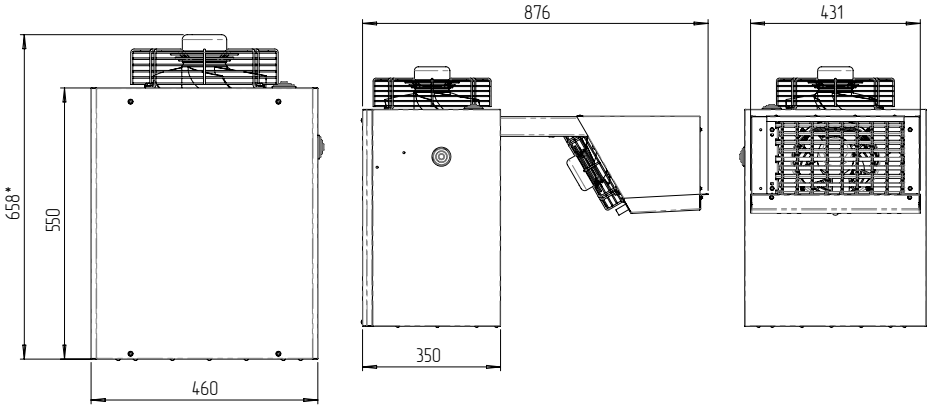


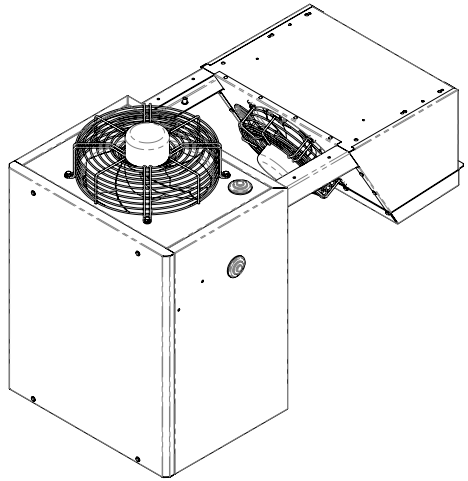



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2

АСК МС 21 00.00

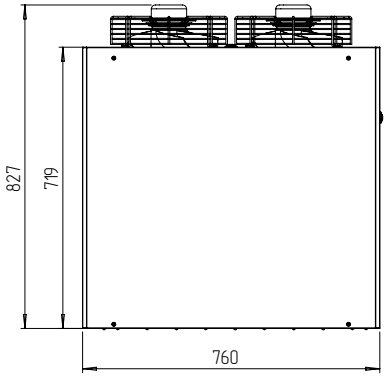

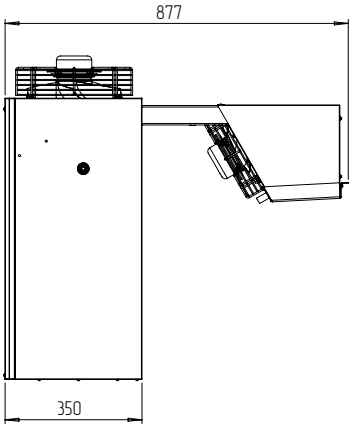


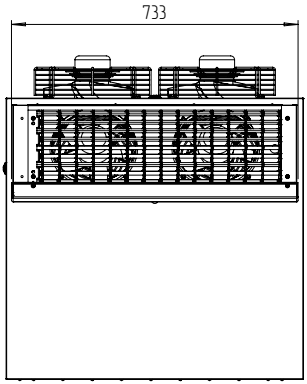


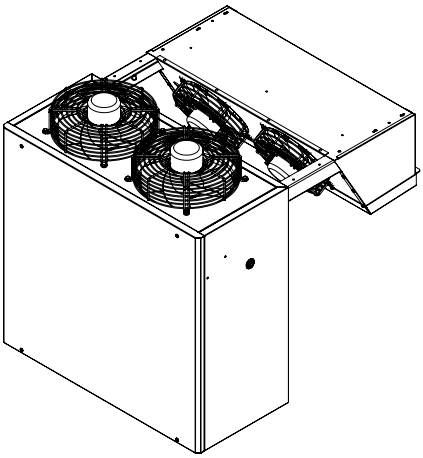


1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК МС 21 ECO 00.00 СБ

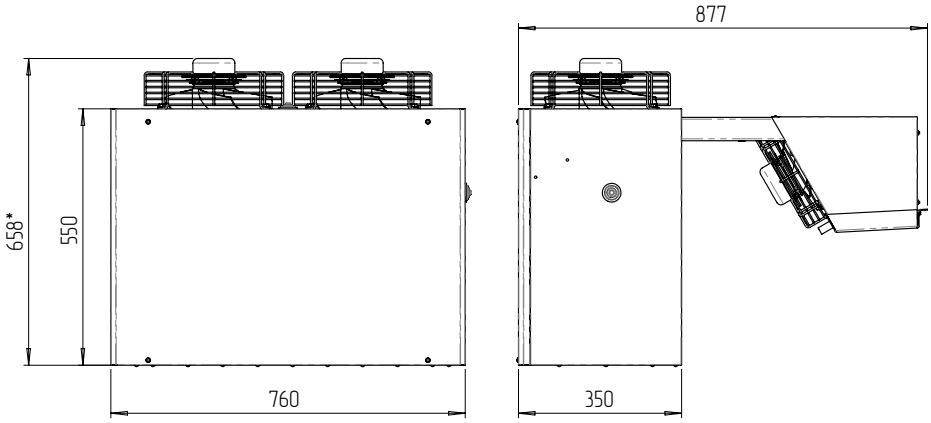


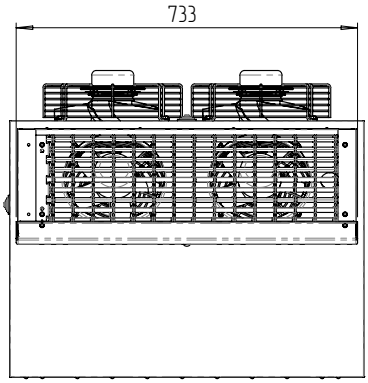


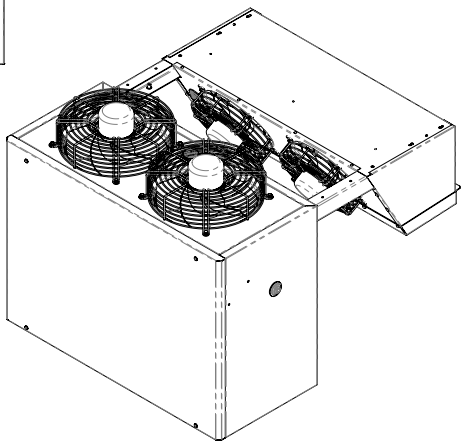


АСК МС 31_00.00 СБ

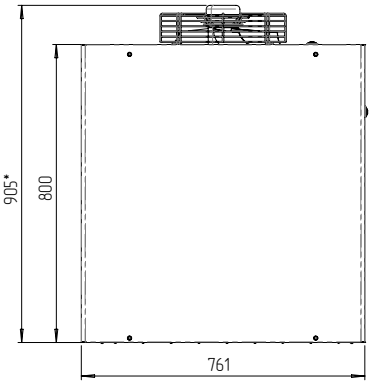

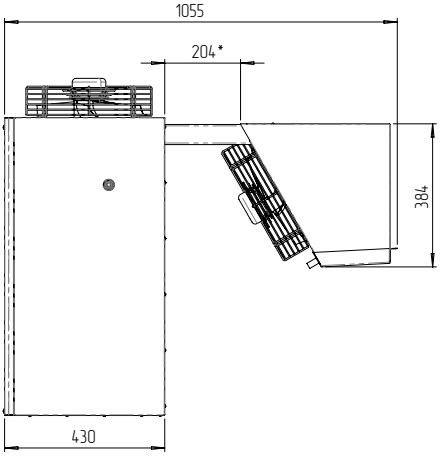


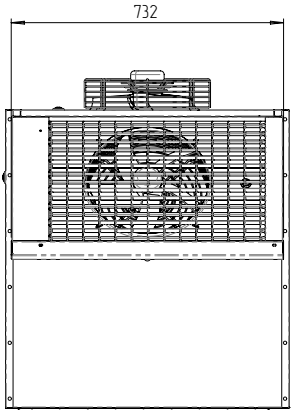


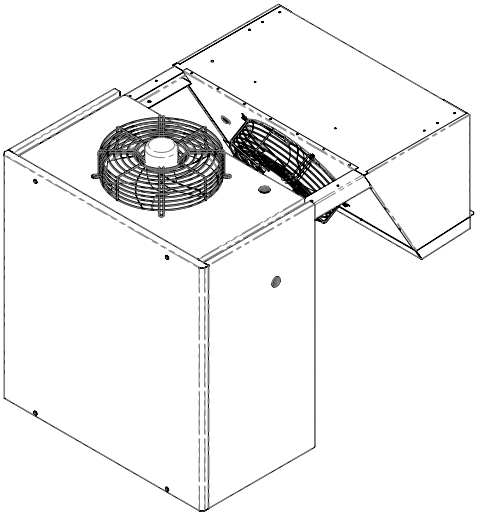



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК МСП 11 00.00 СБ / АСК МСП 11 01 00 СБ

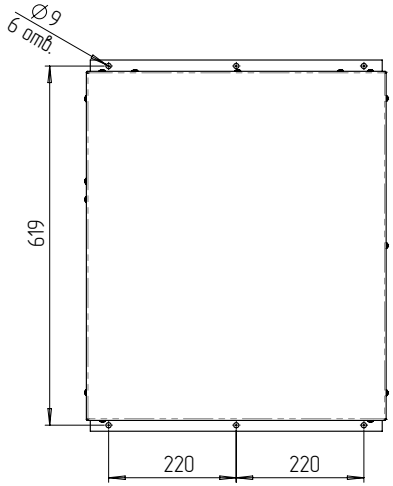


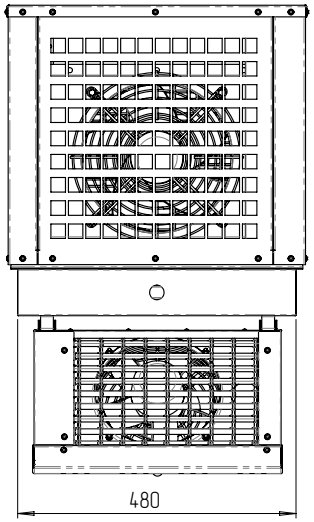


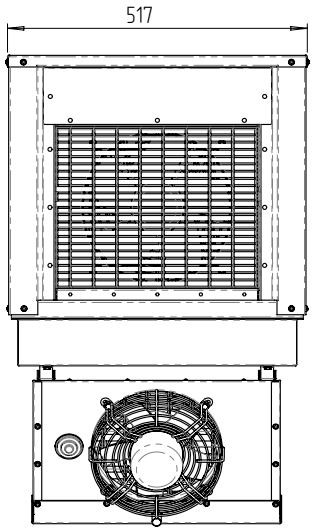


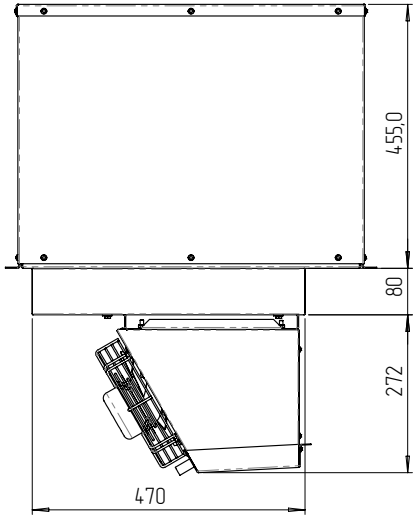

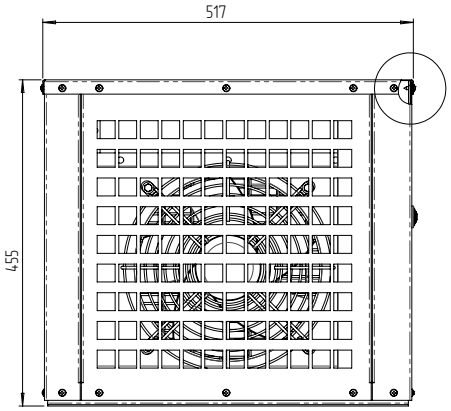

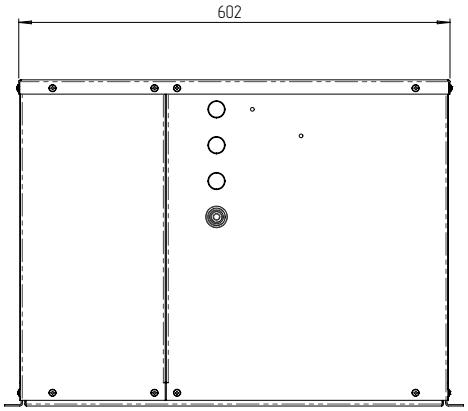


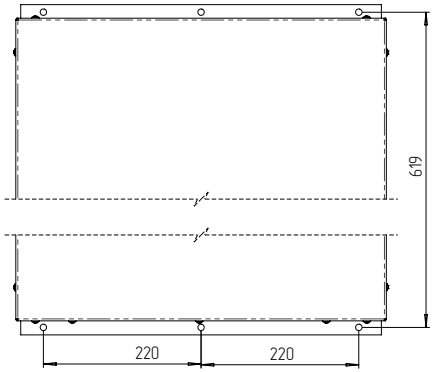


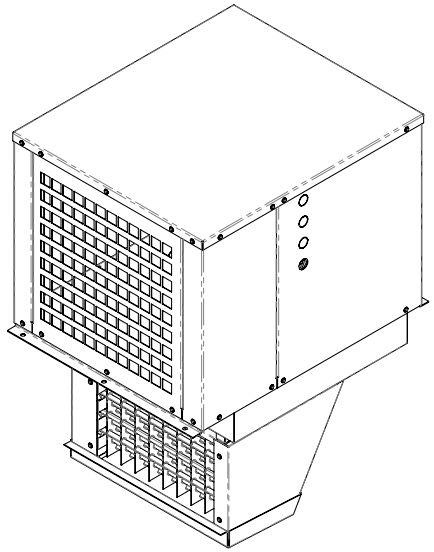

1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК МСП 21 00.00 СБ / АСК МСП 21 01 00 СБ

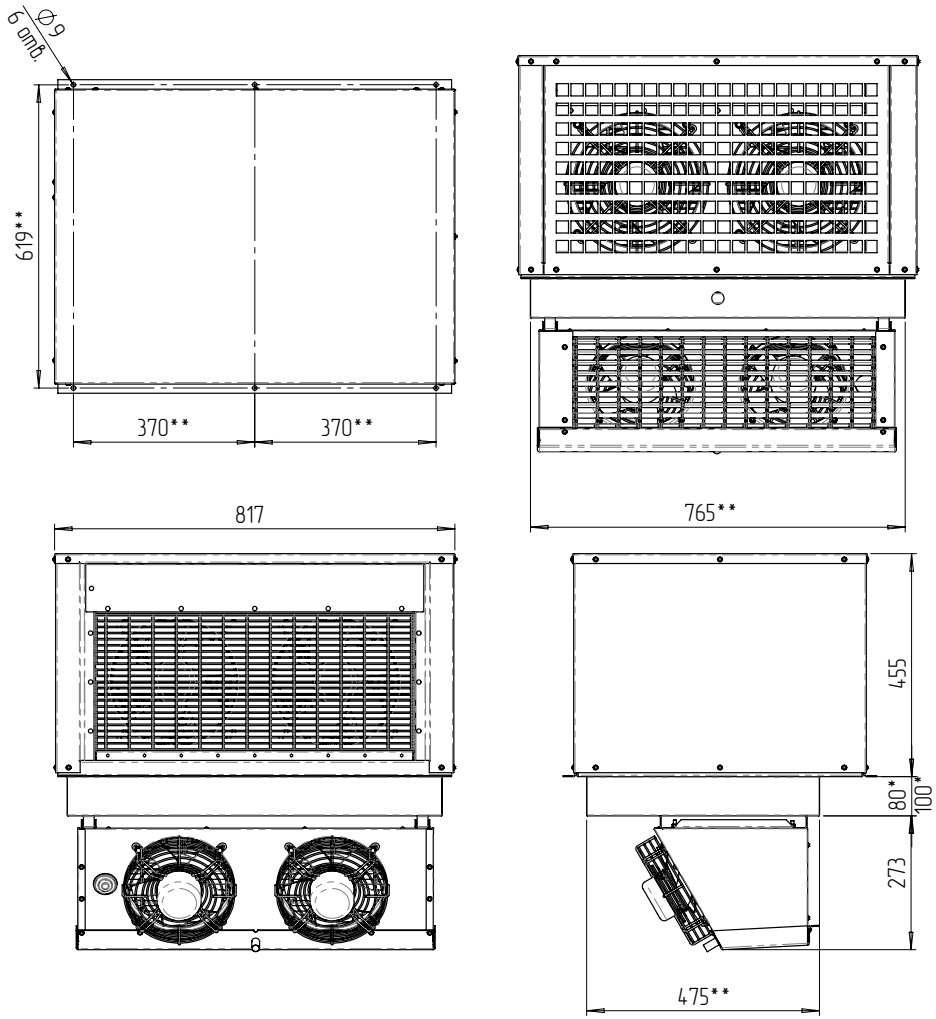


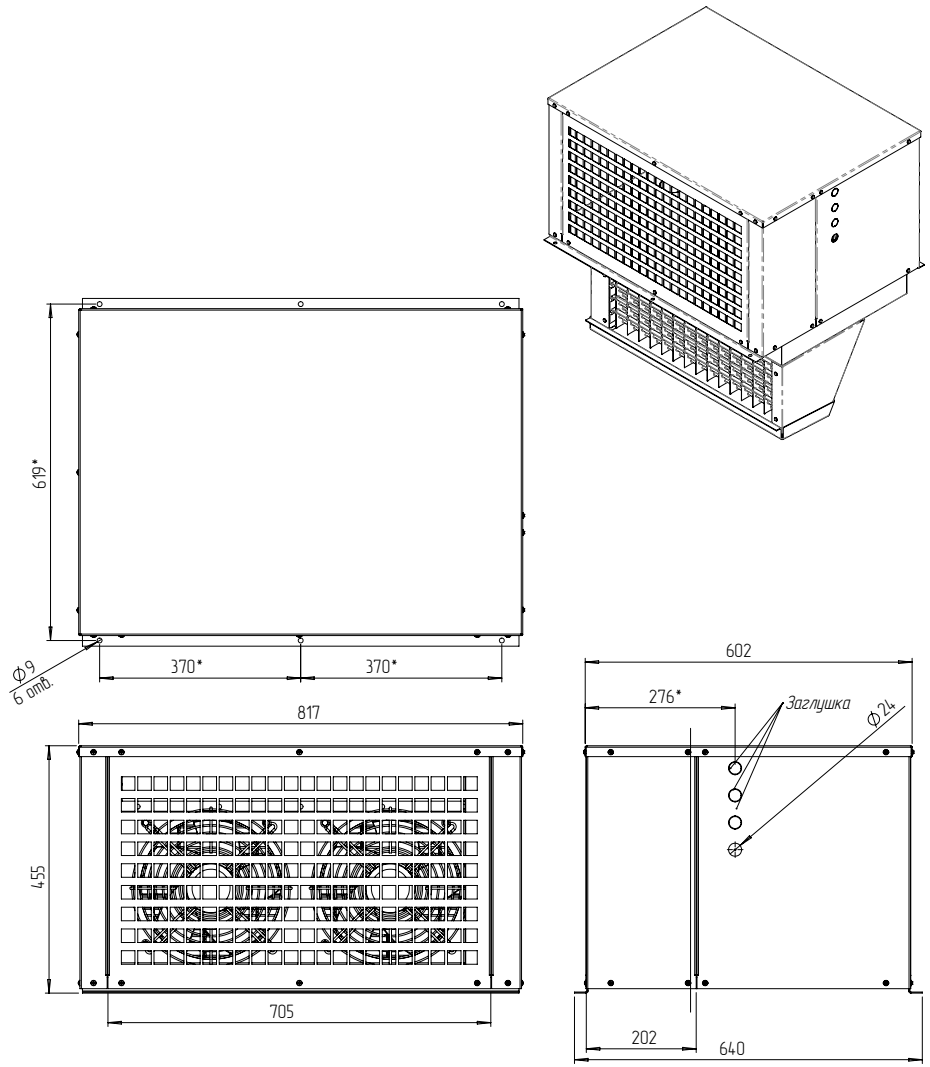



1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2


АСК МСП 31 00.00 СБ / АСК МСП 31 01 00 СБ

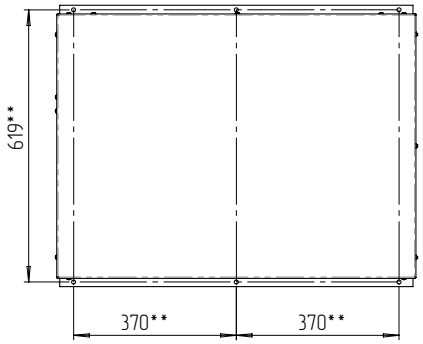


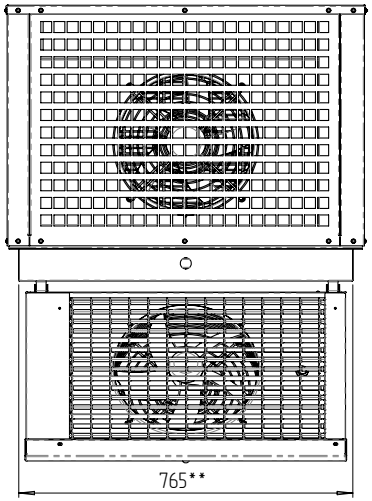


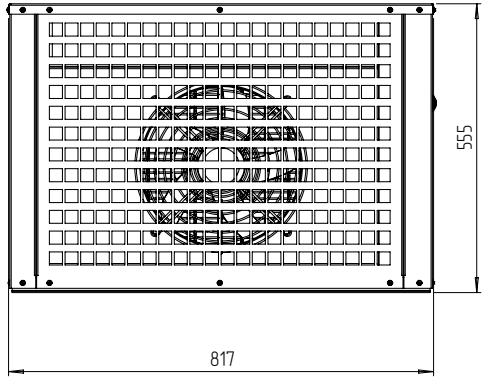


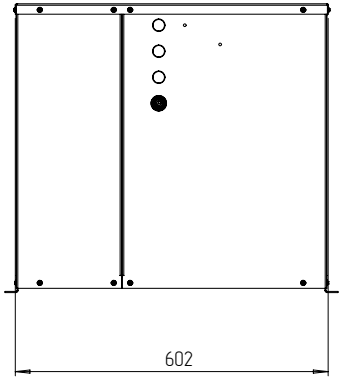

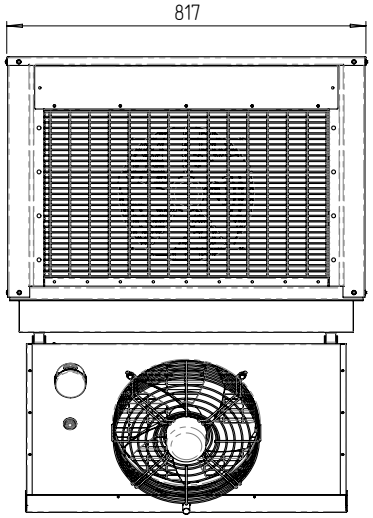

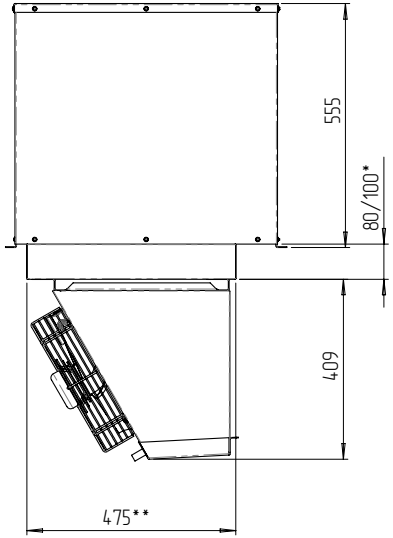

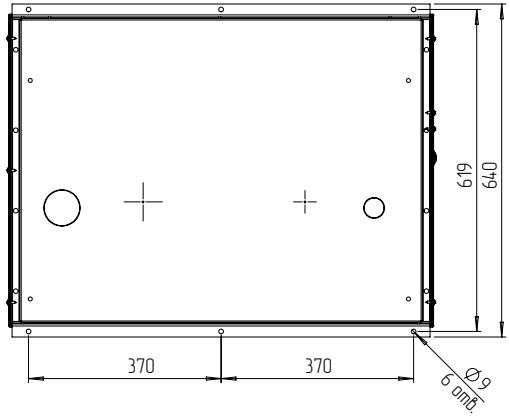

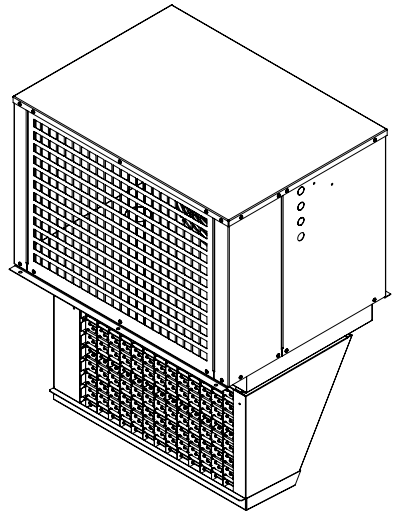

1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения h14, H14, ± IT14/2

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу холодильной установки при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок работы агрегата 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Началом отсчета гарантийного срока считается день подписания Акта пуска изделия в эксплуатацию, а при его отсутствии – дата передачи агрегата Заказчику, отмеченная в соответствующем документе.

Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных в течение гарантийного срока дефектов изготовления при условии соблюдения Заказчиком требований Правил и Инструкций по эксплуатации.

Гарантия предоставляется Изготовителем на основании Акта рекламации, составленного и заверенного представителями Заказчика и Исполнителя, выполнявшего монтажные и пуско-наладочные работы.

При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ специализированными организациями, необходимо в Акте пуска изделия в эксплуатацию занести полные сведения об организации, отметить наличие допуска на право ведения данных работ. В противном случае Изготовитель не сможет выполнить свои гарантийные обязательства.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- Акта выполненных монтажных работ;
- Акта ввода в эксплуатацию с указанием параметров опрессовки и рабочих режимов;
- Акта о выявленных несоответствиях;
- Акта рекламации;
- Отгрузочных документов на поставку данного Товара;
- Паспорта на данное оборудование;
- Подробных фото и видео-материалов, предоставляющих возможность объективно оценить выявленный дефект и причины его происхождения;
- Договора на ежемесячное сервисное обслуживание со специализированной организацией, имеющей соответствующий персонал, инструмент и опыт выполнения сервисного обслуживания промышленного холодильного оборудования, и подписанных Актов выполненных сервисных работ за предыдущие месяцы с момента пуска оборудования.

Сроки гарантии не продлеваются в случае ремонта или замены деталей и узлов.

При любом изменении гидравлических или электрических схем без согласования с Изготовителем, Изготовитель снимает с себя ответственность за нормальную работу агрегата (изделия), а также оставляет за собой право отказать Заказчику в исполнении своих гарантийных обязательств.

СЕРТИФИКАТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ХОЛОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 425000, Россия, Республика Марий Эл, городской округ город Волжск, город Волжск, улица Промышленная 2-я, строение 5А
Основной государственный регистрационный номер 1121224002283.
Телефон: 88432122310 Адрес электронной почты: ask-holod@mail.ru
в лице Директора Каримуллина Артема Ильгизаровича

заявляет, что Установки холодильные промышленные: холодильные агрегаты с маркировкой «АСК».
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-ХОЛОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425000, Россия, Республика Марий Эл, городской округ город Волжск, город Волжск, улица Промышленная 2-я, строение 5А
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3644-001-12902653-2015 "Агрегаты холодильные".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8418690008, 8418999000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола приемо-сдаточных испытаний № 819 от 05.03.2026 года, обоснования безопасности № АХ 04.001.ОБ от 02.03.2026 года, руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом № 012026 ПС от 12.01.2026 года
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" раздел 2, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел 8, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок" раздел 7. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.03.2026 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.03.2031 включительно.

М.П. (подпись) Каримуллин Артем Ильгизарович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.43272/26
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.03.2026

ПРОИЗВОДСТВО ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ и ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

www.askholod.ru

ПРОИЗВОДСТВО:
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. 2ая Промышленная, д. 5
8 (843) 212-23-10
8 (800) 333-65-88

info@askholod.ru